



LA I.EI SRL SI RISERVA TUTTI I DIRITTI CONNESSI CON IL PRESENTE DOCUMENTO CON DIVIETO DI RIPRODURLO, UTILIZZARLO O RENDERSI ACCESSIBILE A TERZI IN ASSENZA DI PREVA AUTORIZZAZIONE

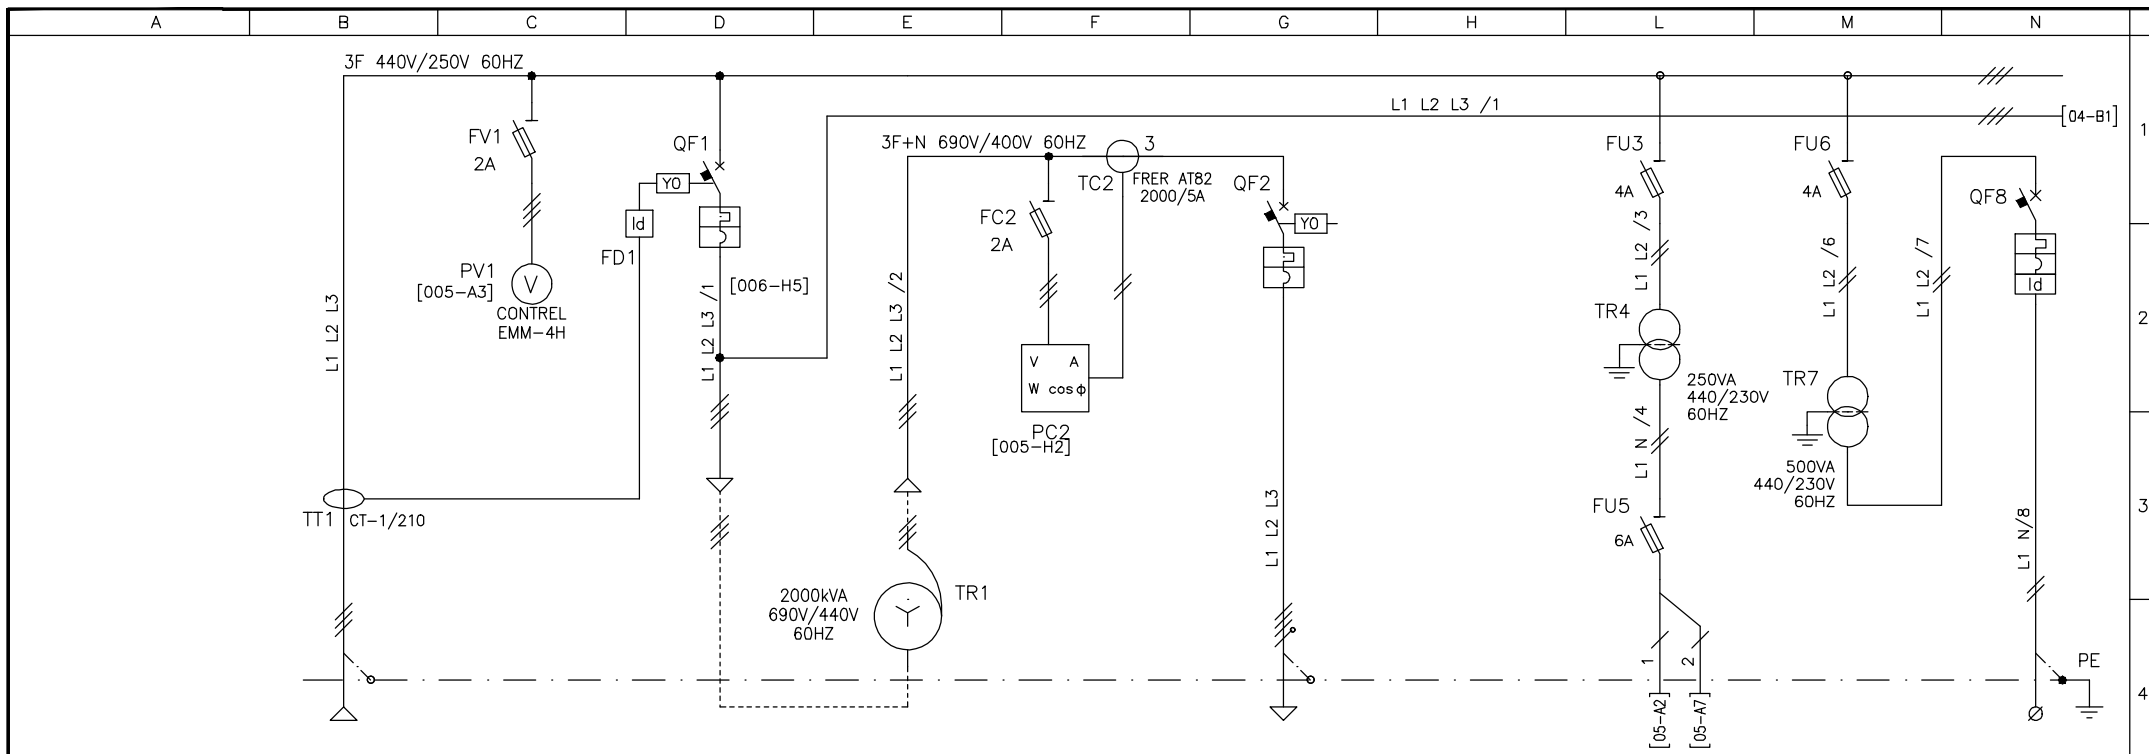

MORS./LIN.	SIGLA									L1 N /8
LINEA	UTENZA	ARRIVO LINEA INT. GENERALE 440V GENERATORE	VOLTMETRO DI RETE	INTERRUTTORE LINEA 440V	ARRIVO LINEA 690V DA AUTOTRASFORMATORE	ANALIZZATORE DI RETE	PARTENZA LINEA 690V	230V AUX AUX BT	230V AUX LUCE CABINA	ILLUUMINAZIONE CABINA
CARICO	POT. / COSφ lb									
INTERR. O SEZIONAT.	TIPO / POLI Portata / lcc lth / l reg. lm / l reg. DIFF. Id t. Id (sec.)		SCHN STI 3P+N 32A /	SIEM. WLII ETU25B 4P 3200A /80kA 3200A /0.4+1 lth 1.25+12 lth ELR2 0.025+25A 0.02+5s		SCHN DF103N 3P+N 32A /	SIEM. 3VF8 4P 2500A /70kA 2500A /0.64+1 lth 2+8 lth	SCHN STI P+N 32A /	SCHN STI P+N 32A /	SCHN iC60L 2P /30kA 10A CURVA C 0.3A CLAC ISTANT.
FUSIBILE	TIPO TARATURA		WEBER 10x38 2AgG			WEBER 10x38 2AgG 690V		WEBER 10x38 4/6A gG	WEBER 10x38 4A gG	
CONTATT.	TIPO In									
ALTRO DISPOSITIVO	TIPO -		VOLTM. CONTROL EMM-μ3DVA			ANALIZZ. CONTROL EMS-96				
CAVO PARTENZA LINEA	POSA / lz			ARIA /2200A	ARIA /2200A					
	TIPO			FG16R16	FG16R16					FS17
	SEZ. mm2	FASE N PE		4x1x300	4x1x240					1,5
				240	240				1,5	
	mt. /lcc MIN.			2	2					8

FILE	CLIENTE	REV.	DATA	DIS.	BAZZOLI T.	DESCRIZIONE		DIS. N.	3975
30543975	-	0	07.03.18	CONTR.	MOSSINI G.	QUADRO BT 3200A 440V /2500A 690V		FOGLIO	003
				SCALA	-	SCHEMA UNIFILARE		TOTALE	007

LA I E I SRL SI RISERVA TUTTI I DIRITTI CONNESSI CON IL PRESENTE DOCUMENTO CON DIVIETO DI RIPRODURLO, UTILIZZARLO O RENDERSLO ACCESSIBILE A TERZI IN ASSENZA DI PREVA AUTORIZZAZIONE

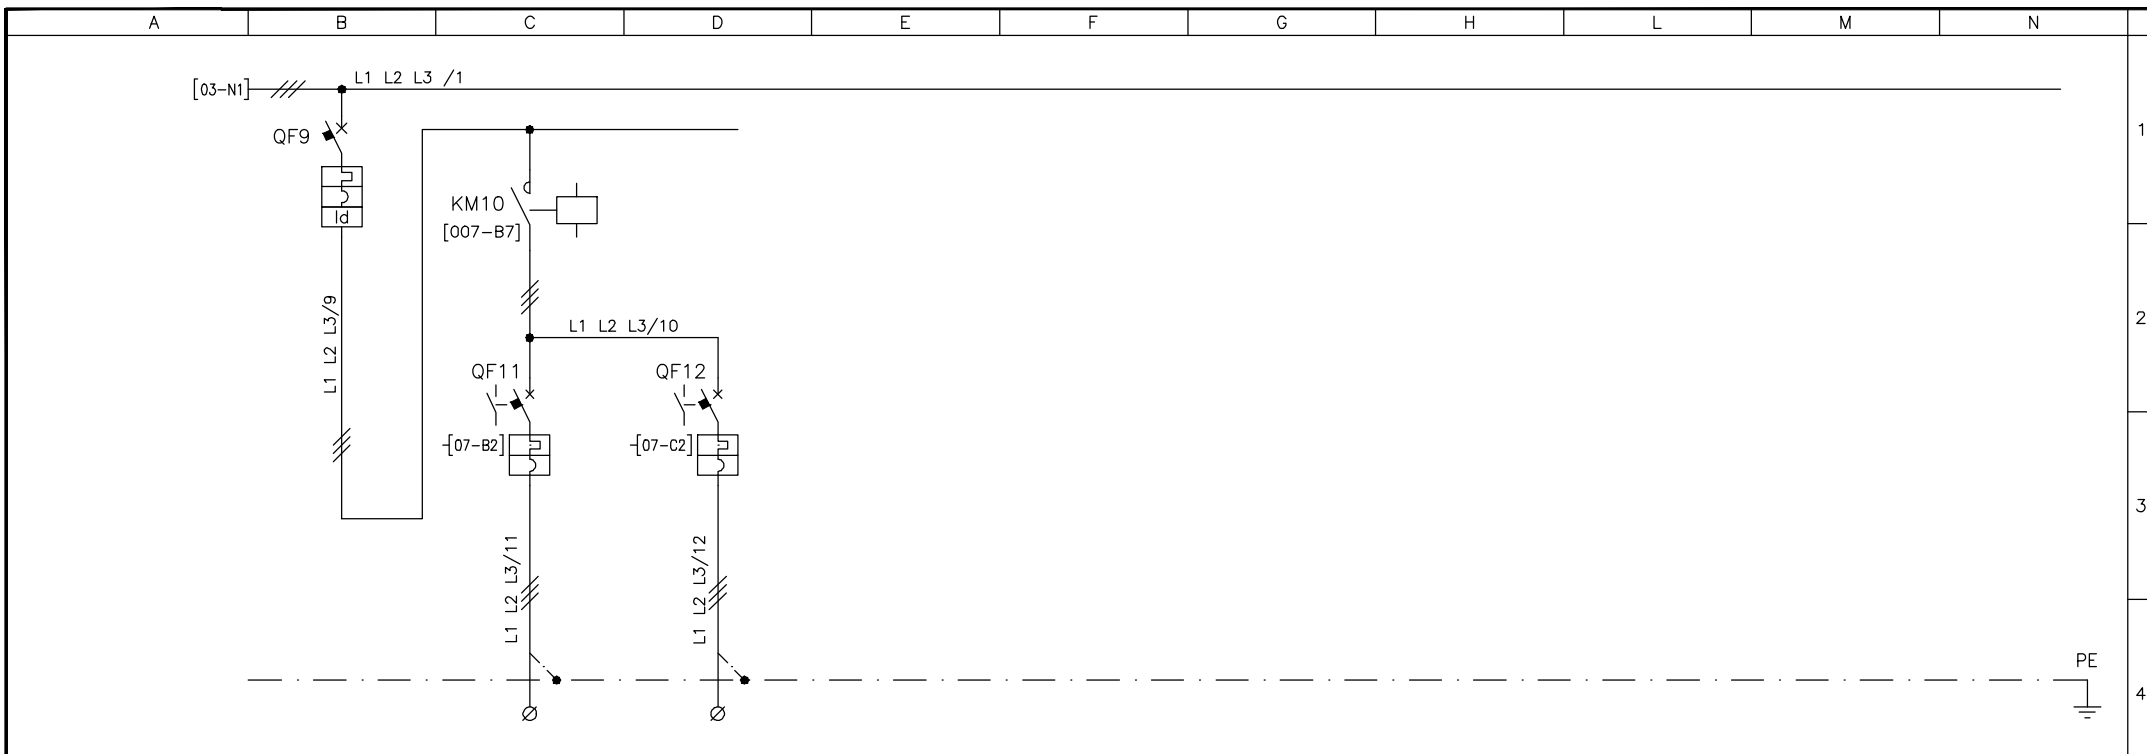

MORS./LIN.	SIGLA		L1 L2 L3 /11	L1 L2 L3 /12							
LINEA	UTENZA	GENERALE AERAZIONE CABINA	COMANDO VENTOLA 1	COMANDO VENTOLA 2							
CARICO	POT. / COSφ										
	lb										
INTERR. O SEZIONAT.	TIPO / POLI	SCHN iC60L 4P	SCHN GV2ME05 3P	SCHN GV2ME05 3P							
	Portata / lcc	/25kA	/50kA	/50kA							
	lth / l reg.	16A	0.63±1A	0.63±1A							
	lm / l reg.	CURVA C	13A	13A							
	DIFF. Id	0.3A CL.AC									
t. Id (sec.)	ISTANT.										
FUSIBILE	TIPO										
	TARATURA										
CONTATT.	TIPO		SCHN iCT 4P								
	In		40A AC1								
ALTRO DISPOSITIVO	TIPO										
	-										
CAVO PARTENZA LINEA	POSA / lz		TUBO /19A	TUBO /19A							
	TIPO		FS17	FS17							
	SEZ. mm2	FASE N		1,5	1,5						
		PE		1,5	1,5						
	mt. /lcc MIN.		5	5							

FILE	CLIENTE	REV.	DATA	DIS.	BAZZOLI T.	DESCRIZIONE	DIS. N.
30543975	-	0	07.03.18	-	CONTR. MOSSINI G.	QUADRO BT 3200A 440V /2500A 690V	3975
			FORMATO	SCALA	-	SCHEMA UNIFILARE	FOGLIO 004 TOTALE 007



IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI